


FIRE FILE 31"

SPESIFIKASI PRODUK

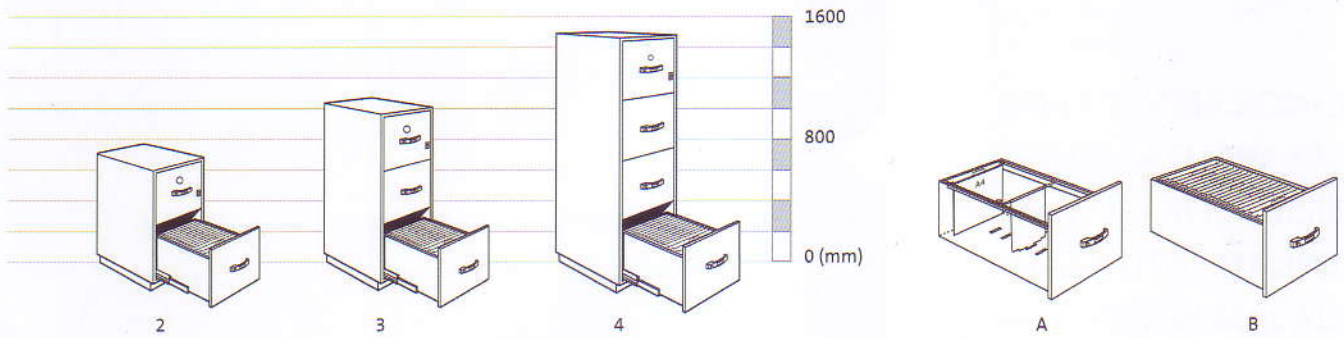

Model	Tinggi luar (mm)	Lebar luar (mm)	Panjang luar (mm)	Tinggi Laci (mm)	Lebar Laci (mm)	Panjang Laci (mm)	Kapasitas (Liter)	Berat (kg)
2 laci - 2 jam	784	551	779	290	387	604	136	197
3 laci - 2 jam	1147	551	779	290	387	604	204	273
4 laci - 2 jam	1510	551	779	290	387	604	272	328

KUNCI



Fire File 31" dilengkapi dengan standar kunci tingkat keamanan tinggi. Dapat juga dilengkapi dengan tambahan kunci utama untuk penguncian *single* atau dengan kunci digital untuk penguncian ganda.



FINISH

Color: Light Grey RAL 7035

UJI KETAHANAN API

Fire file 31" telah diuji secara ketat dan mendapatkan sertifikasi dari badan lisensi yang telah diketahui dan diakui UL (*Underwriter's Laboratories*) Standar 72 sampai dengan kelas 350 untuk masing-masing 1 jam dan 2 jam lemari tahan api. Produk ini mengalami pengujian tahan api yang mensimulasikan dampak api yang menyala. 2 langkah tahap pengujian tahan api tersebut adalah:

TAHAP 1

Lemari ditempatkan dalam tungku dan dipanaskan sampai suhu mencapai hampir 1000 derajat celsius atau lebih, tergantung dari level sertifikat. Tungku dimatikan setelah satu jam atau dua jam, tergantung dari tingkat sertifikat. Lemari tetap di tungku sampai suhu kembali ke level suhu ruangan. Kemudian lemari dicek agar diketahui apakah terdapat kerusakan. Selama tungku dalam keadaan panas dan pendinginan, suhu internal yang tercatat tidak boleh melebihi 177 derajat celsius.

TAHAP 2

Ledakan api atau *shock test*. Untuk mensimulasikan pemanasan yang secara tiba-tiba, mungkin sebagai akibat dari api yang menjalar dengan cepat, lemari dimasukkan ke dalam sebuah tungku *preheated*. Tegangan dan *strain* menciptakan pemanasan yang cepat dapat dengan mudah menyebabkan konstruksi lemari menjadi rusak.

Authorised dealer

PT. Gunnebo Indonesia Distribution
 Jl. Salemba Raya No. 32, Lantai 5
 Jakarta Pusat 10430
 Indonesia
www.chubbsafes.co.id